Istruzioni di montaggio il coperchio Interno fonoassorbente 9/IBS Cod. art.: 39947

- Da inoltrare all'utilizzatore -

Contenuto **Pagina:**

Informazioni su questo manuale, Avvertenze di sicurezza, Smaltimento	1
Disegno quotato, Esempi di installazione, Unità di spedizione	2
Montaggio	3
Sostituzione del filtro, Pezzi aggiuntivi / di ricambio	4

Informazioni su questo manuale

- Leggere attentamente e completamente questo manuale prima del montaggio. Rispettare le avvertenze generali di sicurezza e i simboli di sicurezza con le indicazioni riportate nel testo.
- Al termine del montaggio, questo manuale deve essere consegnato all'utilizzatore (inquilino, proprietario, amministrazione condominiale ecc.).

Simboli utilizzati in questo manuale

Questo simbolo avverte del rischio di lesioni.

Questo simbolo avverte del rischio di lesioni dovute all'elettricità.

Avvertenze di sicurezza

Attenzione! Qualsiasi intervento di montaggio sul dispositivo di ventilazione deve essere eseguito solo con l'alimentazione elettrica totalmente disinserita su tutti i poli. Il dispositivo di ventilazione è a doppio isolamento secondo la classe di protezione II; il collegamento di terra non è previsto.

Attenzione! Il collegamento elettrico deve essere eseguito esclusivamente da personale tecnico autorizzato e nel rispetto delle normative CEI vigenti.


Attenzione! Questo dispositivo non deve essere utilizzato (sostituzione del filtro/pulizia) da bambini o da persone che, a causa delle loro capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure per inesperienza o mancata conoscenza, non siano in grado di utilizzarlo in condizioni di sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con il dispositivo.

Smaltimento


Smaltire l'imballaggio in modo differenziato. Se si desidera dismettere il dispositivo, smaltirlo secondo le normative vigenti.
Le informazioni in merito sono fornite dall'ente comunale competente.

Unità di spedizione

Verificare che la fornitura sia completa e in perfette condizioni.

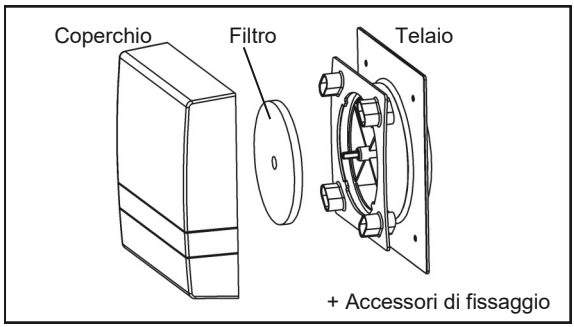


Disgeno quotato

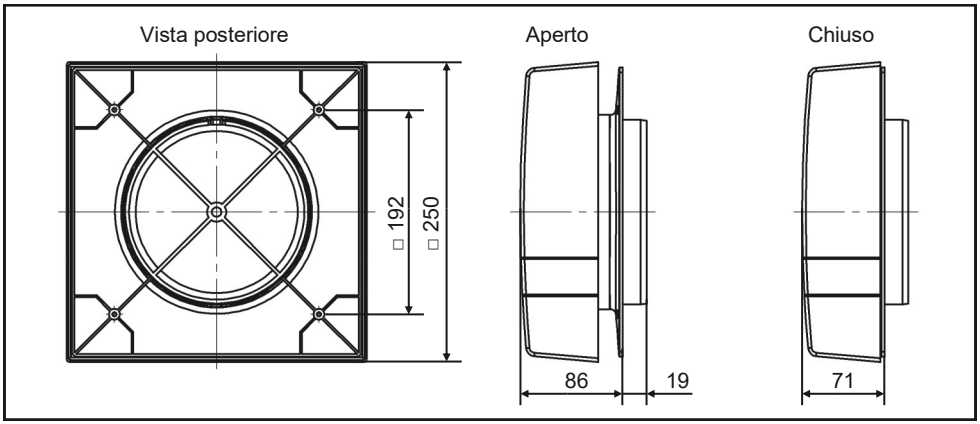


Esempi di installazione


Coperchio interno fonoassorbente con ALD
Nota: In caso di sostituzione del pannello interno 9/IB-18, è necessario utilizzare il regolatore di pressione del vento 9/WDS con rivestimento in polistirolo. Rimuovere inoltre i quattro inserti isolanti dietro il filtro della telaio per ottenere la portata d'aria prevista dell'ALD.

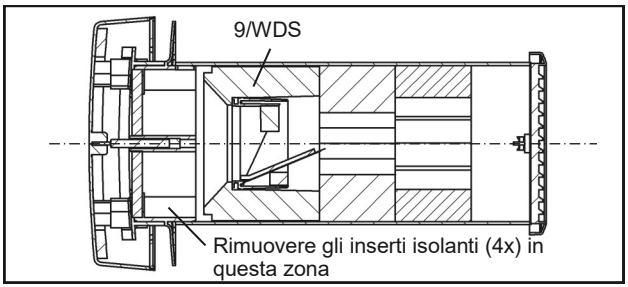

Coperchio interno fonoassorbente con e²

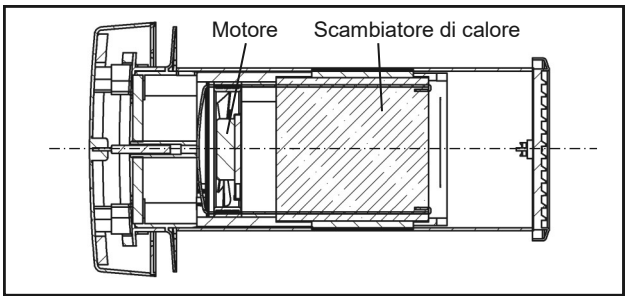

Coperchio interno fonoassorbente con RA 15-60

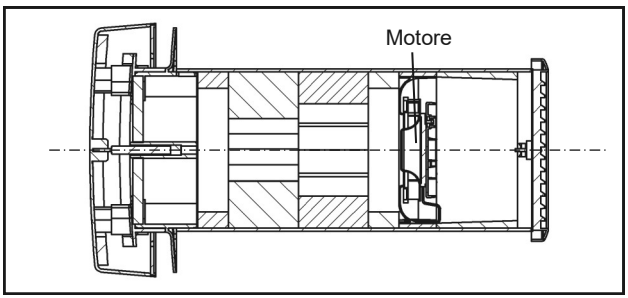

Ulteriori applicazioni su richesta.


Montaggio

Avvertenze di sicurezza (da osservare quando si utilizza il coperchio interno fonoassorbente con e², RA 15-60 e altri dispositivi di ventilazione LUNOS alimentati elettricamente)


Attenzione! Qualsiasi intervento di montaggio sul ritardo allo spegnimento (collegamento alla rete ed impostazione dei mini–interruttori) deve essere eseguito solo con l'alimentazione elettrica disinserita.

Prima di collegare il dispositivo di ventilazione alla rete elettrica, rendere privi di tensione tutti i conduttori di alimentazione (sezionamento dalla rete con apertura dei contatti di almeno 3 mm, ad es. tramite interruttore automatico).


1 Forare i punti di fissaggio a parete.

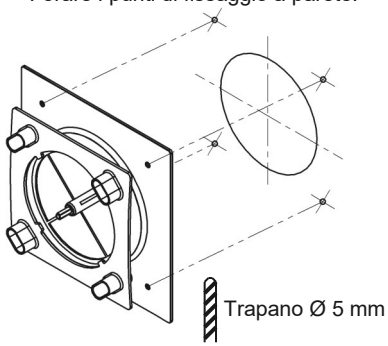


2 Fissare il telaio con le viti e i tasselli in dotazione.

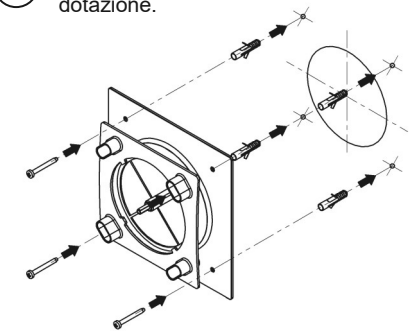


3 Inserire il filtro.

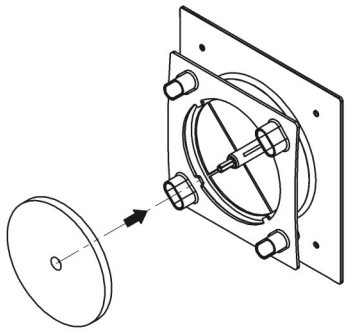


4 Posizionare il coperchio in posizione aperta (vedere figura 5).

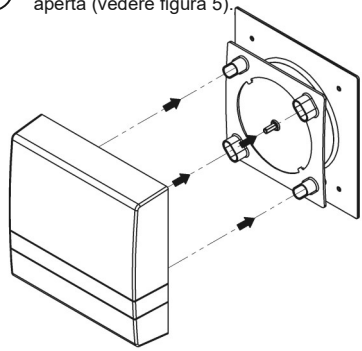


5 Aprire e chiudere

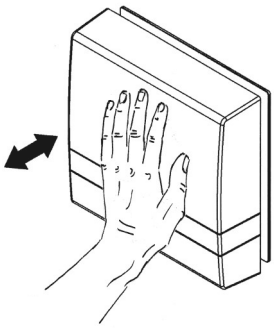

Aperto

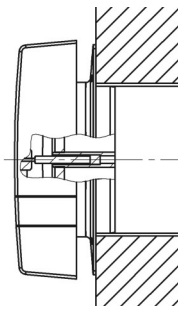


Chiuso

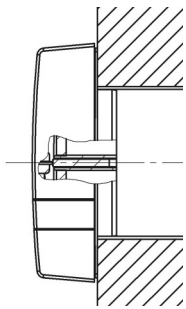

Sostituzione del filtro

Controllare il filtro ogni tre mesi per verificarne lo stato di pulizia e sostituirlo se necessario.
I filtri in spugna possono essere lavati in lavastoviglie, mentre i filtri antipolline devono essere puliti solo mediante aspirazione.
Dopo aver inserito il filtro, agganciare il coperchio in posizione aperta (vedere figura di montaggio 5).

Quando il coperchio interno fonoassorbente viene utilizzato in combinazione con dispositivi elettrici, la relativa unità di comando è generalmente dotata di un indicatore di sostituzione del filtro che segnala la necessità del cambio filtro (consultare le rispettive istruzioni di montaggio).

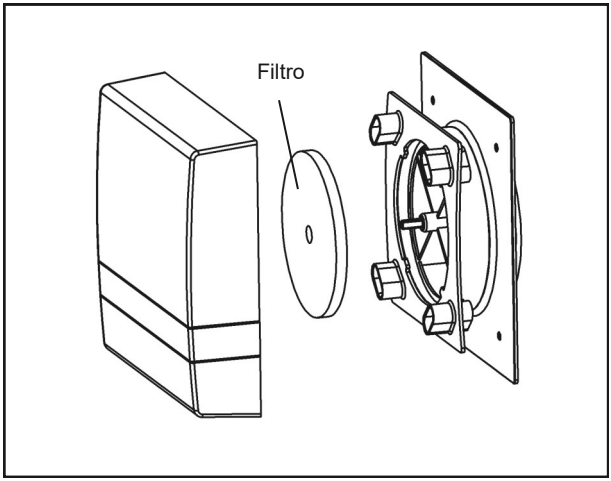

Annotare qui le sostituzioni del filtro effettuate:

Data sostituzione filtro	Prossima sostituzione prevista	Tipo di filtro installato

Pulizia

Se necessario, pulire il coperchio interno e il telaio del panello con un panno morbido e asciutto.

La sostituzione del filtro e la pulizia non devono essere effettuate da bambini o da persone che, a causa delle loro capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure per inesperienza o mancata conoscenza, non siano in grado di svolgere queste operazioni in condizioni di sicurezza.

Pezzi aggiuntivi / di ricambio

Filtro a lunga durata:	Tipo 9/FIB-2RL	Confezione da 3 Cod.art.: 39983
Filtro antipolline:	Tipo 9/FIB-PL	Confezione da 3 Cod.art.: 39985

LUNOS Italia
Recuterm
Via Peter-Mitterhofer 23
39025 Naturno · Italia

Tel. +39 0473 667128
info@lunos.it
www.lunos.it

E149 11.24