
Filtri di ricambio per i pannelli interni 9/IBK-H e 9/IBG-H
Replacement filter for inner screen type 9/IBK and 9/IBG-H

Tipo / *type* 9/FIB-F7, Cod.art. / *order no.* 40181, confeziona da 2 / *pack of 2*

Cambio filtro / *Filter change*

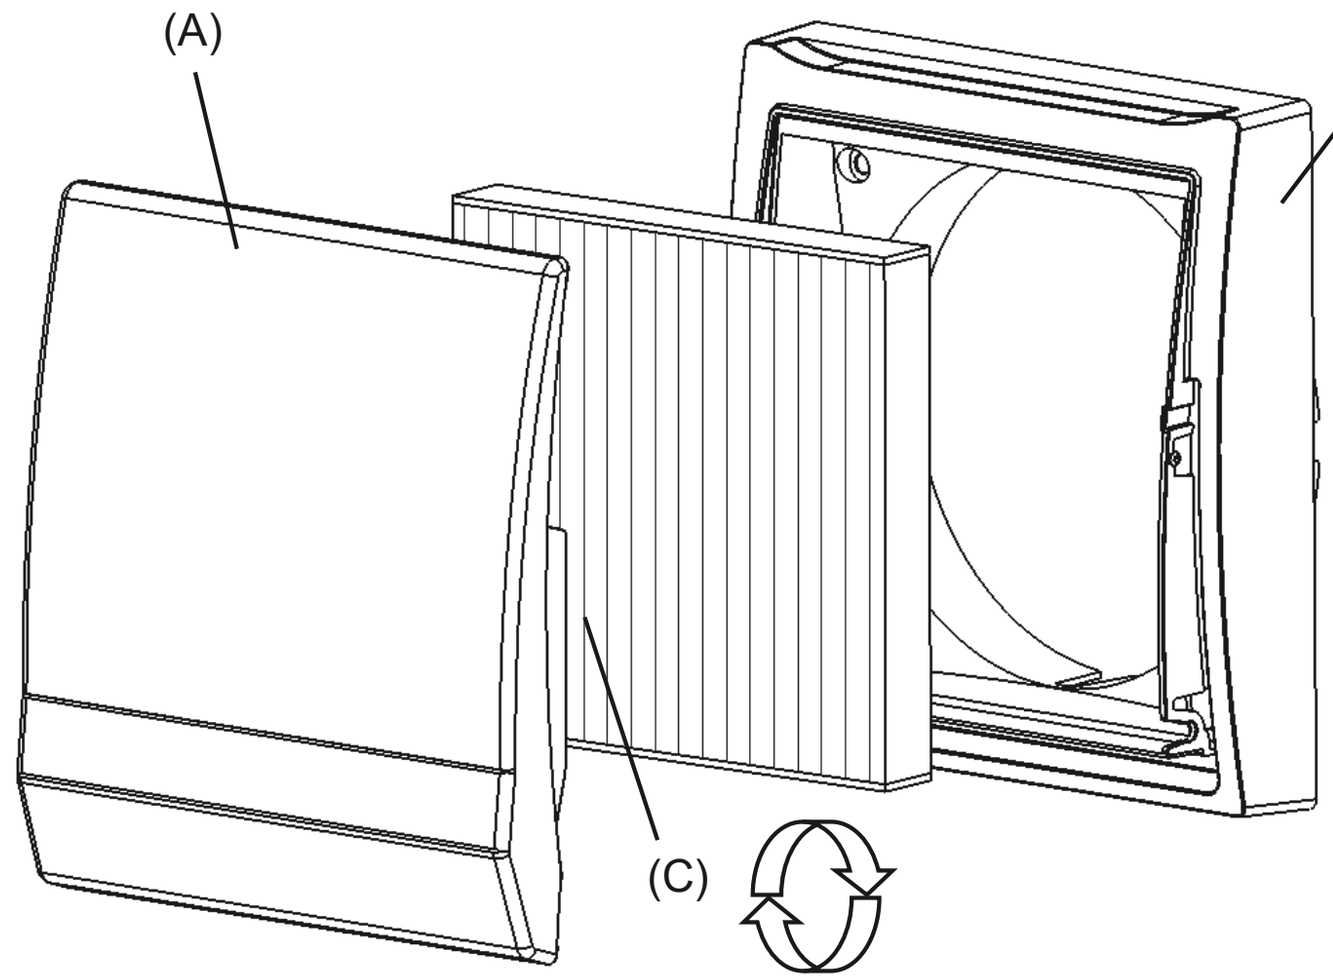

Controllare il filtro ogni 3 mesi per verificarne l'eventuale sporcizia e sostituirlo se necessario.
((A) Pannello interno; (B) Telaio; (C) Filtro)


L'apertura per l'aria di immissione non deve essere ostruita nè coperta!

Check the filter every 3 months for contamination and replace it if necessary.

((A) inner screen; (B) cover frame; (C) filter)

The supply air opening must not be blocked or covered.

Agganciare il pannello interno / *snap the inner screen*

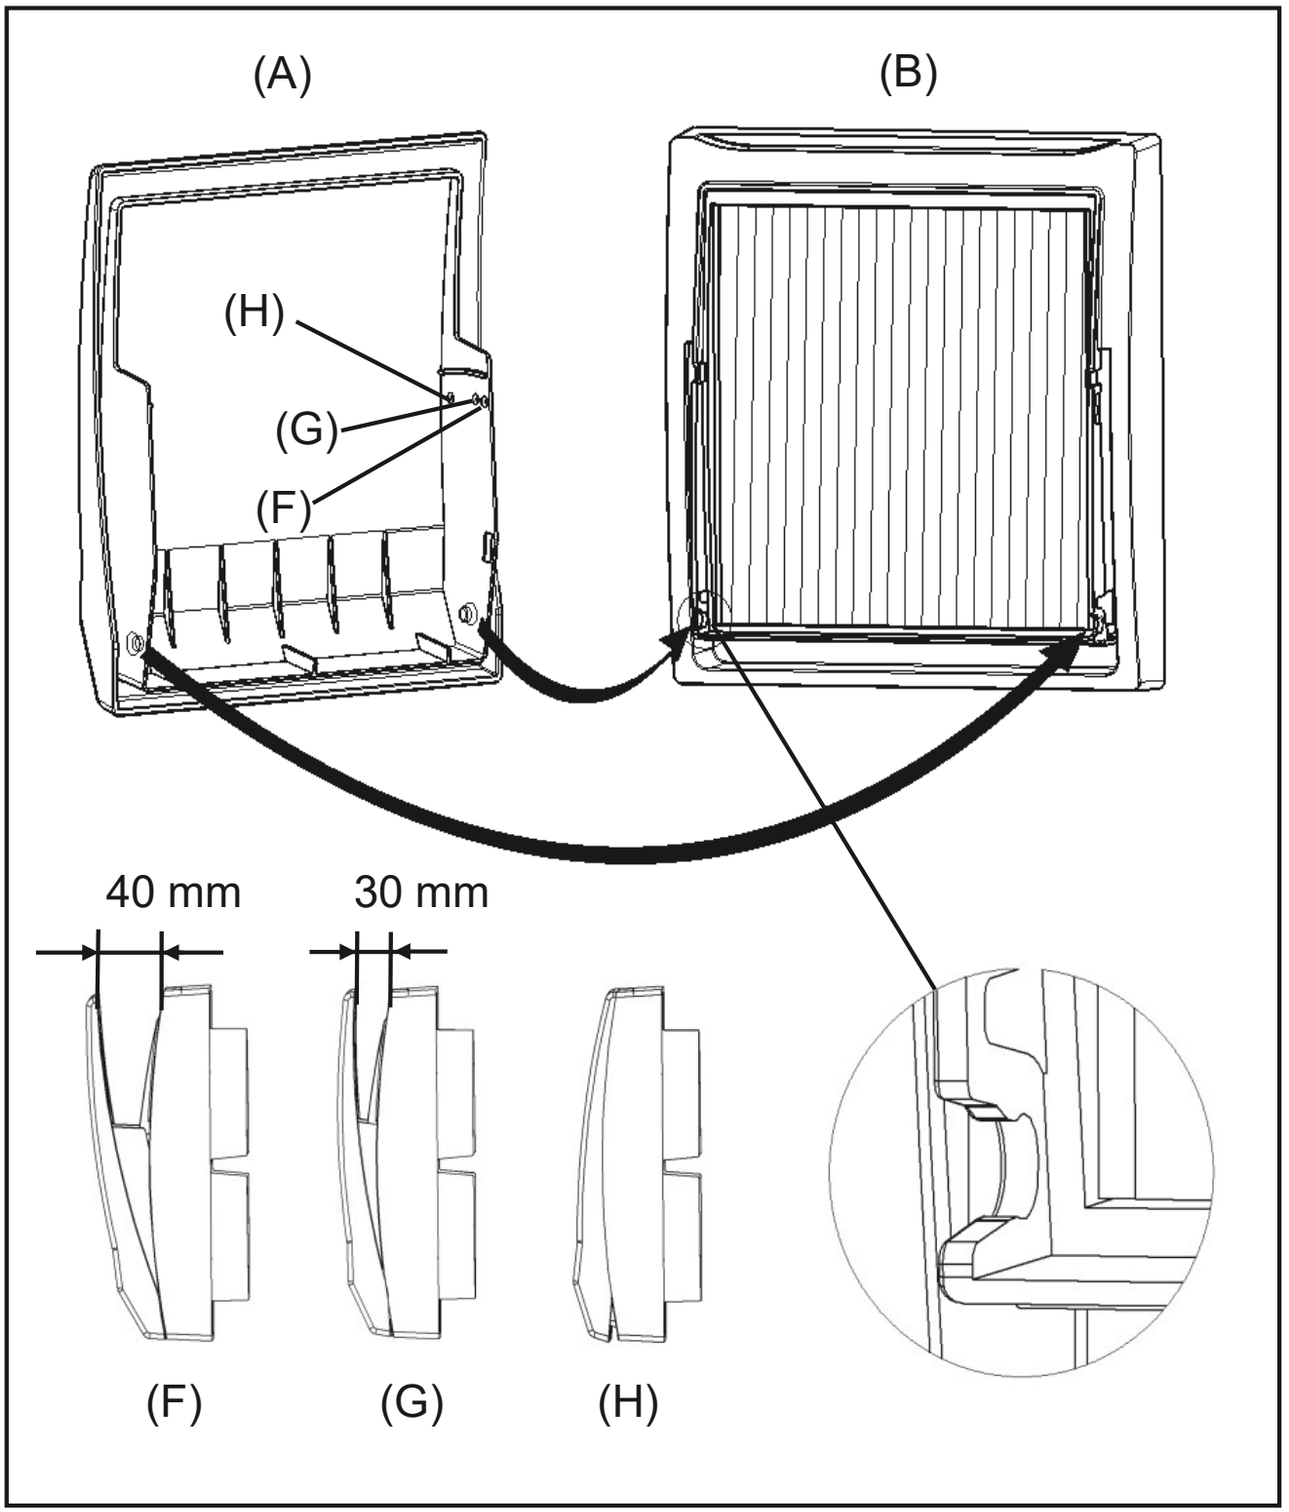

Inserire il filtro
(prestando attenzione alla direzione della freccia) e agganciare il pannello interno, a seconda del tipo di dispositivo (ALD o e²), nella posizione aperta.
((F) Posizione aperta ALD
(G) Posizione aperta e²
(H) Posizione chiusa)

Insert the filter (note the direction of the arrow) and snap the inner screen into the open position, depending on the type of unit (ALD or e²)!

((F) open position ALD
(G) open position e²
(H) closed position)

LUNOS Italia / *Italy*
Recuterm
Via Peter-Mitterhofer 23
39025 Naturno

Tel. / *Phone* +39 0473 667128
info@lunos.it
www.lunos.it

E398 02.22