Filtri di ricambio per la serie di ventilatori Silvento AC
Replacement filters for fan type Silvento AC

Tipo/*Type* 2/FSI-R, Cod. art.:/*Order number*: 39721, confezione da 3/pack of 3

Per garantire le prestazioni complete dell'unità di ventilazione è necessario utilizzare un filtro permeabile all'aria.
For the full performance capability of ventilation unit are need a breathable filter.

Ventilatore con sensore di movimento (fig.1)

Il pulsante e l'indicatore luminoso si trovano nel telaio della griglia.

Fan types with motion detector (Fig. 1) EN

Button and indicator light are located in the grated cover.


Ventilatore senza sensore di movimento (fig.1)

Il pulsante e l'indicatore luminoso si trovano nell'alloggiamento elettrico.

Fan types without motion detector (Fig. 2) EN

Button and indicator light are located in the electric housing.

Figura / *Figure* 1

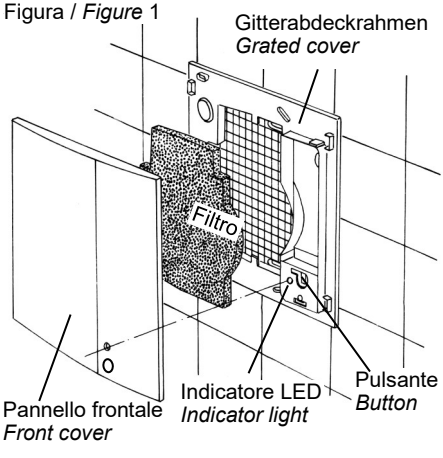


Sostituzione del filtro IT

- L'indicatore LED rimane accesa in rosso quando il filtro è sporco.
- Rimuovere il pannello frontale, estrarre il filtro. Inserire un filtro nuovo o pulito. La pulizia del filtro può essere effettuata, ad esempio, in lava-stoviglie.
- Premere il pulsante per 3 secondi, il LED rossa si spegne.
- Reinserire il pannello frontale

Filter replacement EN

- Indicator light illuminates continuously when filter is contaminated.
- Remove the design cover and the filter. Insert new or cleaned filter. Filters can be cleaned e.g. in a dish washer.
- Press button for 3 seconds; indicator light goes off
- Place design cover back onto the grated cover

Figura / Figure 2

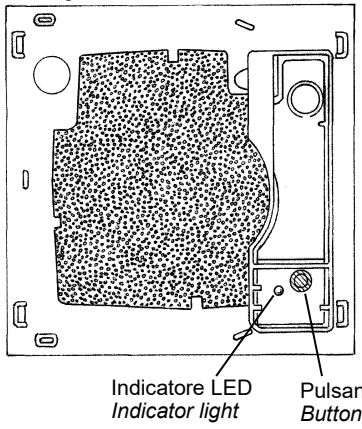

Non utilizzare mai l'apparecchio senza filtro

Never operate the device without filter!

LUNOS Italia
Recuterm
Via Peter-Mitterhofer 23
39025 Naturno · Italia

Tel. +39 0473 667128
info@lunos.it
www.lunos.it

Filtri di ricambio per la serie di ventilatori Silvento AC
Replacement filters for fan type Silvento AC

Tipo/*Type* 2/FSI-R, Cod. art.:/*Order number*: 39721, confezione da 3/pack of 3


Per garantire le prestazioni complete dell'unità di ventilazione è necessario utilizzare un filtro permeabile all'aria.
For the full performance capability of ventilation unit are need a breathable filter.

Posizione dell'indicatore e del pulsante — IT

Il pulsante e l'indicatore luminoso si trovano nel telaio del filtro.

Position display and button — EN

Button and illuminated display are in the filter frame

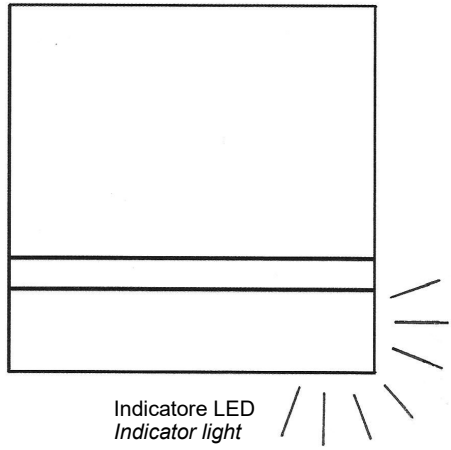


Sostituzione del filtro — IT

- L'indicatore LED rimane accesa in rosso quando il filtro è sporco.
- Rimuovere il pannello frontale, estrarre il filtro. Inserire un filtro nuovo o pulito. La pulizia del filtro può essere effettuata, ad esempio, in lavastoviglie.
- Premere il pulsante per 3 secondi, il LED rossa si spegne.
- Reinserire il pannello frontale

Filter replacement — EN

- Indicator light illuminates continuously when filter is contaminated.
- Remove the design cover and the filter. Insert new or cleaned filter. Filters can be cleaned e.g. in a dish washer.
- Press button for 3 seconds; indicator light goes off
- Place design cover back onto the filter frame

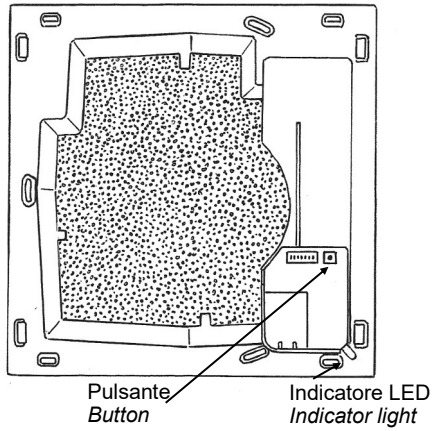

Non utilizzare mai l'apparecchio senza filtro ***Never operate the device without filter!***

LUNOS Italia
Recuterm
Via Peter-Mitterhofer 23
39025 Naturno · Italia

Tel. +39 0473 667128
info@lunos.it
www.lunos.it

E103 03.22