Istruzioni di montaggio per la valvola contro la pressione del vento per la serie e² 9/WDSE

assembly instructions wind pressure protection for the series e² 9/WDSE

Cod. art. / *Order No.* 39860

Avvertenze di sicurezza — IT

Attenzione! Qualsiasi intervento di montaggio sull'unità di ventilazione deve essere eseguito solo con l'alimentazione completamente disinserita.


Avvertenze — IT

Lunghezza minima necessaria del condotto


- e² / e²60: 370 mm
- e²corto / e²60corto: 290 mm

Montaggio — IT

Inserire la linguetta di montaggio della valvola contro la pressione del vento nelle rientranze* del inserto ventilatore.

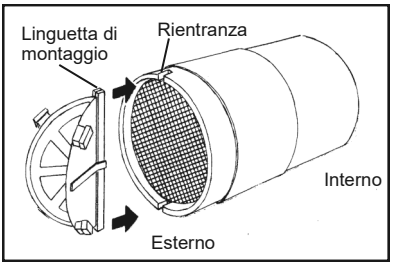

Far scorrere il modulo ventilatore nel condotto di montaggio, mantenendo la linguetta di montaggio della valvola contro la pressione del vento in posizione verticale. Collegare l'alimentazione elettrica e montare il pannello interno con il telaio del filtro.

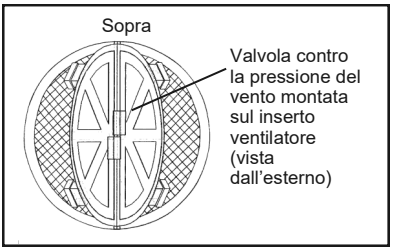

Safety instructions EN

Caution! Any assembly work on the ventilation unit may only be carried out when the mains voltage is disconnected!


Note EN

Minimum pipe length required:


- e² / e²60: 370 mm
- e²short / e²60short: 290 mm

Installation EN

Press the installation bar of the wind pressure protection into the recesses* in the housing of the fan insert.

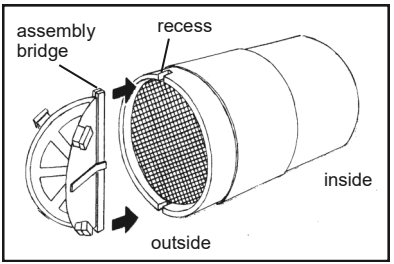

Slide the fan insert into the mounting tube, positioning the mounting bar of the wind pressure protection vertically, connect the power supply, put on the inner cover with the filter frame.

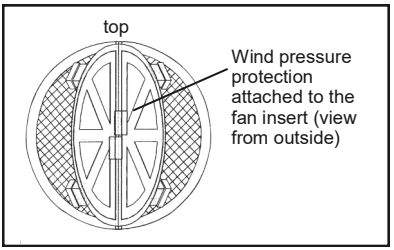

LUNOS energy-efficient

LUNOS Italia
Recuterm
Via Peter-Mitterhofer 23
39025 Naturno · Italia

Tel. +39 0473 667128
info@lunos.it
www.lunos.it